

RÉGLEMENTATIONS DE RÉFÉRENCE



RÉGLEMENTATION DU COEFFICIENT DE PRESSION SELON LE CNR

EXTRAIT DU CNR DT 207-2008

Les coefficients de pression dépendent de la forme du bâtiment et de ses dimensions.

La toiture est divisée en zones de pression selon le schéma présenté ci-contre.

La valeur du paramètre géométrique « e » figurant dans l'illustration est égale au minimum entre b et $2 \times h$, où b est défini dans la figure et h est la hauteur de la toiture.

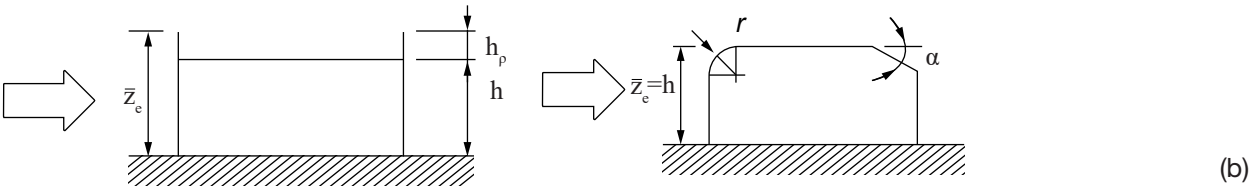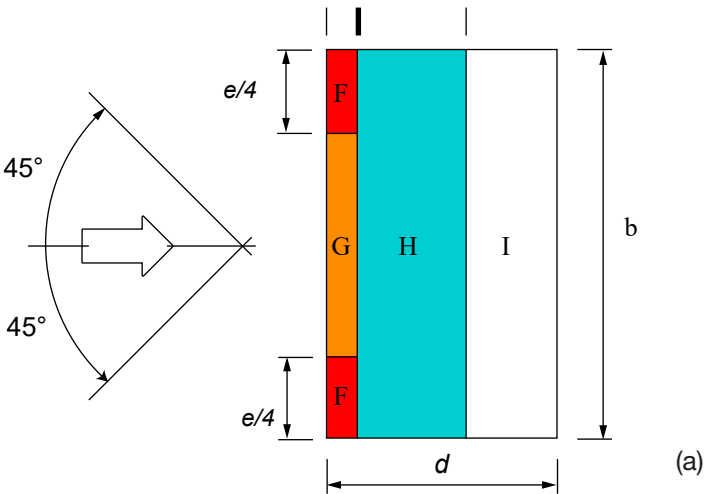

		ZONE							
		F		G		H		I	
		$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,l}$
Arêtes vives		-1,8	-2,5	-1,2	-2,0	-0,7	-1,2	$\pm 0,2$	
Avec acrotères	$h_p/h=0.025$	-1,6	-2,2	-1,1	-1,8	-0,7	-1,2	$\pm 0,2$	
	$h_p/h=0.05$	-1,4	-2,0	-0,9	-1,6	-0,7	-1,2		
	$h_p/h=0.010$	-1,2	-1,8	-0,8	-1,4	-0,7	-1,2		



Made to last
Patented systems

CONTACTS

INFORMATIONS ET PREMIER CONTACT


info@sunballast.com

CONSEIL COMMERCIAL

commerciale@sunballast.com

ASSISTANCE TECHNIQUE

tecnico@sunballast.com

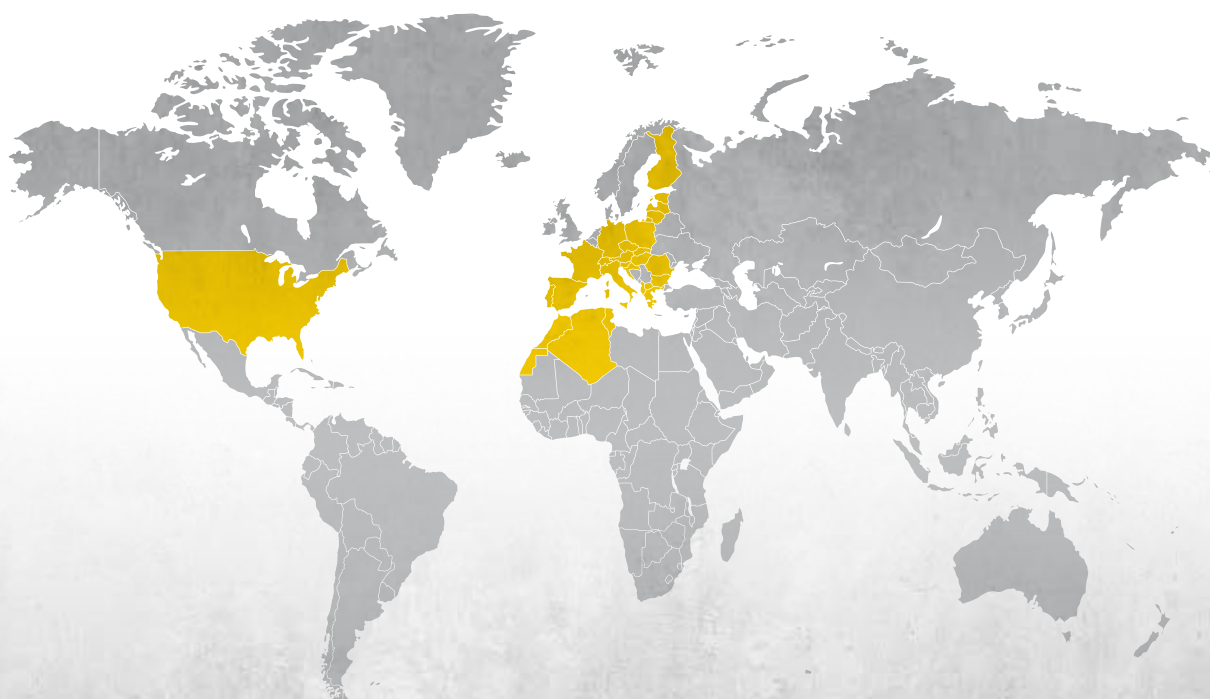

MADE TO LAST.

www.sunballast.fr